


圖4-1 中、小表分表表位裝置圖

說明：

- 1、表位以面向出水口由右至左依1, 2, 3, 4, 5順序排列，數字以紅漆，並另以不銹鋼牌依前述順序標示門牌標號。
- 2、集水管應予以固定或以水泥沙漿保護。
- 3、 $D > 10\text{cm}$
- 4、中心距離W如表1所示，應保持等距離、整齊及一致外觀。
- 5、各戶球塞閥與水表間前後應等距離，保持整齊。
- 6、水表由本處提供，其他設備由申請人自行設置。

口徑 mm	中心間距W cm
20 25	$>20$
40	$>25$
50 75	$>70$
100 150	$>100$
200以上	$>170$

表1 平面表位下水管中心間距

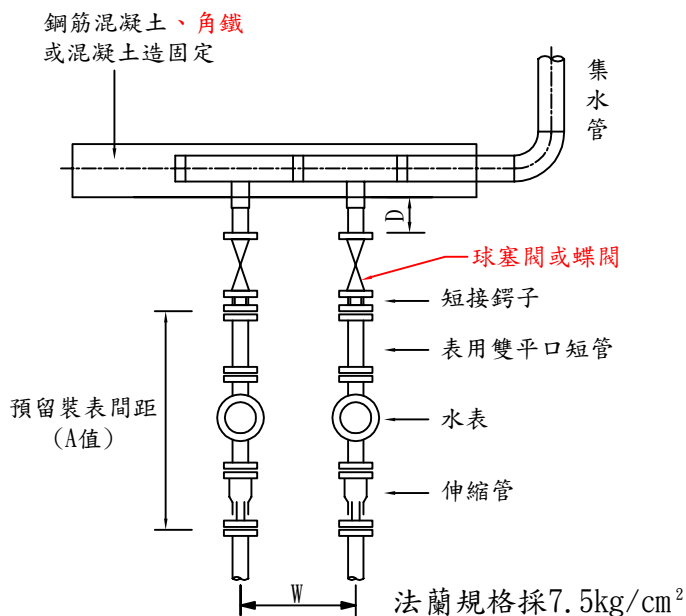

口徑 mm	A值 cm
50	$88 \pm 1$
75	$96 \pm 1$
100	$112 \pm 1$
150	$145 \pm 1$
200	$164 \pm 1$
250	$176 \pm 1$
300	$216 \pm 1$

表2 預留裝表間距(A值)

圖4-2 大表分表表位裝置圖