


表位裝置正視圖

水表固定架側視圖

- 說明：
- 1、總高度不得逾170公分，超過140公分時，應增設便於抄表之固定式抄表台。
  - 2、表位前後使用之零件採用不銹鋼或銅製品，固定架採用不銹鋼製品。
  - 3、表位由右下而上依1、2、3、4、5、6、7、順序列，左下而上依8、9、10、11、12、13、14順序列，數字應以不脫落紅色油漆及不銹鋼牌標明。並另以不銹鋼牌依前述順序標示門牌編號，水箱容量、尺寸及定期清洗之頻率，且須以現場相符。
  - 4、由水塔引出之出水管應有固定設施。
  - 5、水表安裝位置，裝表前應先以通管連接。
  - 6、立式水表裝置應以型不銹鋼槽鋼緊貼於屋頂突出物牆面外側，突出物牆面不敷使用者，距女兒牆1公尺以上之適當地點設置水表牆。

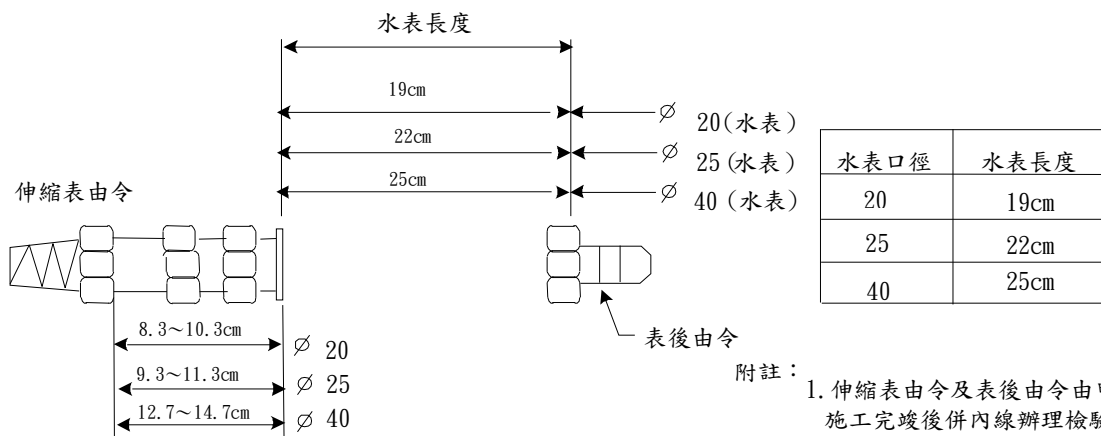

水表及由令長度圖表